

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ

แก้ไขทันที

ข้อมูลรายวัน (ลาว)

50 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW 3 เฟส · มีแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ทำงาน · 50 kWp ได้ 1.3 kWh/kWp

1517

kWh โซลาร์

1.26

kWh/kWp/วัน

63%

สัดส่วนโซลาร์

35.3


kWh/วัน ที่ซื้อ

14

kWh ที่ส่งออก

0.0


kWh/วัน จากแบตเตอรี่

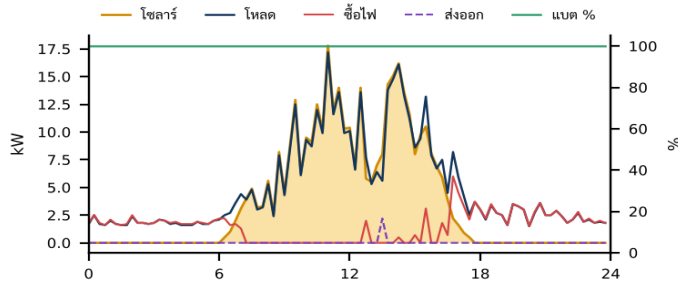

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

สิ่งที่พบ

- ผลผลิตจริงต่ำสุดในกลุ่ม 1.26 kWh/kWp/วัน (63 kWh/วัน จาก 50 kWp) วันแดดดีได้สูงสุดเพียง 17.8 kW
- แบตเตอรี่ 100% ทั้งวันและไม่ชาร์จหรือจ่ายเลย
- โซลาร์ผลิตตามโหลดของอยู่ (กันไหลย้อน) แผงส่วนใหญ่จึงถูกปิดช่วงเที่ยงกลางคืนซื้อไฟ 2-6 kW

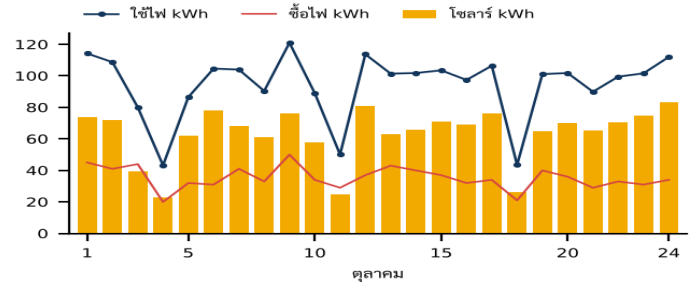


ยอดรายวัน 1-24 ตุลาคม

สิ่งที่ควรทำ

- ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่อยู่และสื่อสารได้จริงหรือไม่ (สาย BMS เบรกเกอร์แบตเตอรี่ การตั้งรุ่นแบตเตอรี่)
- ถ้าแบตเตอรี่ไม่ได้ให้ข้อมูลหรือนำออกจากการตั้งค่า แล้วออกแบบระบบให้เหมาะสมกับโหลด
- สอบถามเจ้าของว่าส่งไฟเข้ากริด (EDL) ได้หรือไม่ ถ้าได้ให้ตั้งจำกัดการส่งออกแทนการกันไหลย้อน
- ศักยภาพ: ใช้โซลาร์ได้เพิ่ม 100+ kWh ต่อวัน ถ้ามีแบตเตอรี่หรือส่งออกได้

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1-24 ต.ค.)

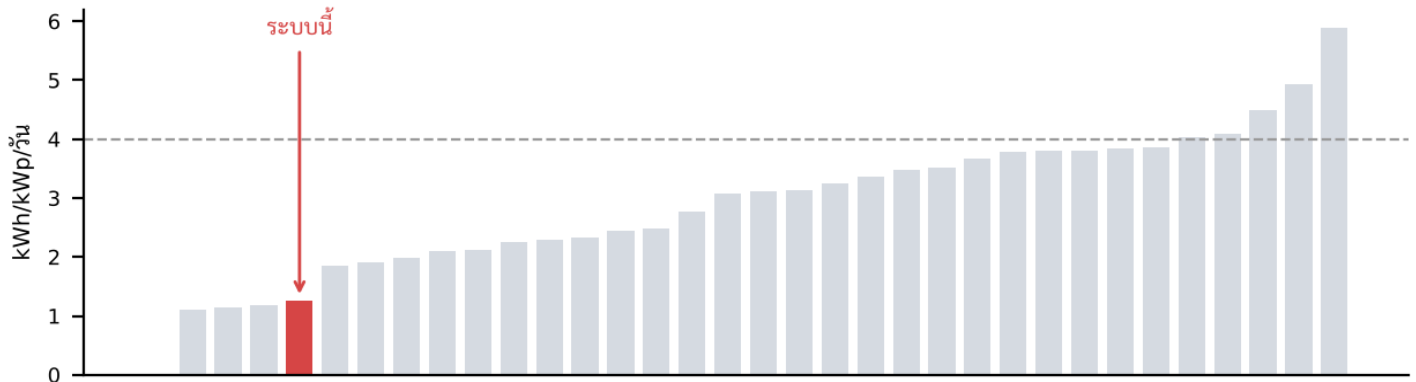

อันดับ 30 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเตอรี่หรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaess.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่