

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ

โอกาสอัปเกรด

อาคารพาณิชย์ สมุทรสงคราม

20.079 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW · มีแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่สำรอง: ~ +600 kWh/เดือน

1566

kWh โซลาร์

3.25

kWh/kWp/วัน

51%

สัดส่วนโซลาร์

63.2


kWh/วัน ที่ซื้อ

1

kWh ที่ส่งออก

26.2


kWh/วัน จากแบตเตอรี่

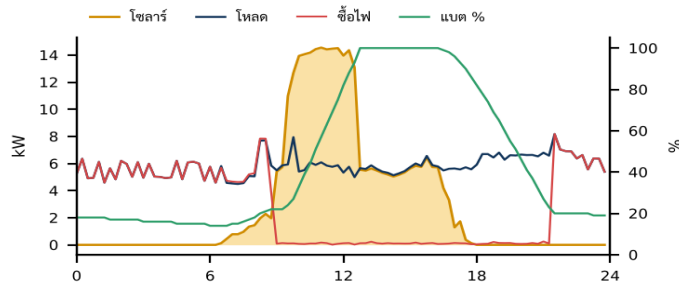

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

สิ่งที่พบ

- แบตเต็มตั้งแต่ 12:45 จากนั้นแผงลดจาก 14.5 kW เหลือ 5.5 kW นานสามชั่วโมง (เสียไปราว 20 kWh/วัน)
- แบตหมดตั้งแต่ 21:30 หลังจากนั้นซื้อไฟ 6-7 kW ตลอดคืน (63 kWh/วัน)
- ผลผลิต 3.25 kWh/kWp/วัน

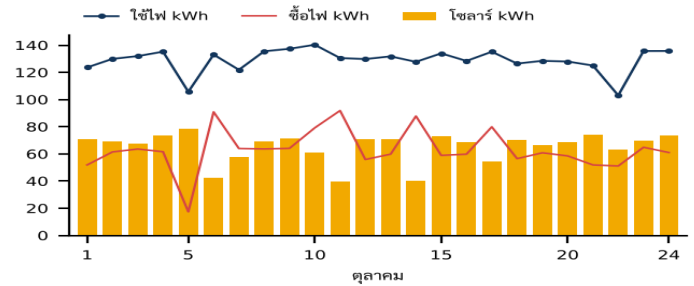


ยอดรายวัน 1-24 ตุลาคม

สิ่งที่ควรทำ

- เพิ่มแบตเตอรี่ที่สำรองราว 20 kWh เพื่อเก็บไฟส่วนเกินช่วงบ่ายและจ่ายช่วงดึก ซื้อไฟลดลงราว 600 kWh ต่อเดือน
- คงระดับแบตเตอรี่ต่ำสุดไว้ที่ 20%

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1-24 ต.ค.)

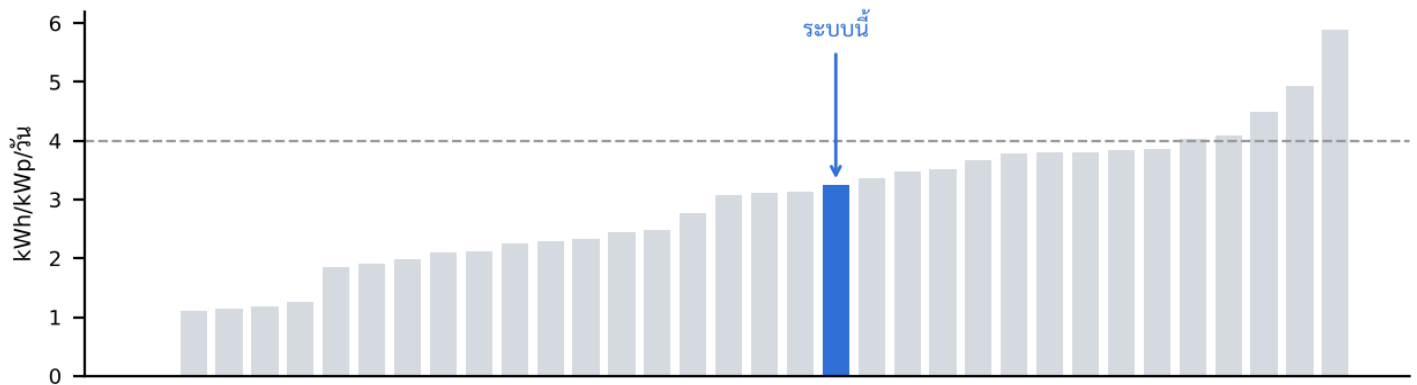

อันดับ 15 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaess.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่