

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ

แก้ไขทันที

บ้าน S4 เชียงราย

17.76 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส · ไม่มีแบตเตอรี่

ออฟไลน์ตั้งแต่ 14 ก.ย.

kWh โซลาร์

kWh/kWp/วัน

สัดส่วนโซลาร์

kWh/วัน ที่ซื้อ

kWh ที่ส่งออก

kWh/วัน จากแบตเตอรี่

ไม่มีข้อมูลวันที่ 24 ต.ค.

ไม่มีข้อมูลเดือนตุลาคม

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

สิ่งที่พบ


- ไม่มีข้อมูลมาหกล้านปี ส่งข้อมูลครั้งสุดท้าย 14 ก.ย. 2026 จึงไม่ทราบการผลิตเดือนตุลาคม
- แผง 17.76 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 10 kW (DC/AC 1.78) ช่วงเที่ยงน่าจะถูกลัดกำลัง (clipping) มากแม้ตอนออนไลน์

ยอดรายวัน 1-24 ตุลาคม

สิ่งที่ควรทำ

- ตรวจสอบที่หน้างานหรือโทรสอบถาม: อินเวอร์เตอร์เปิดอยู่หรือไม่ ตัวส่งข้อมูล WiFi/4G มีไฟและเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ ถ้าเปลี่ยนรหัส WiFi ให้จับคู่ใหม่
- เมื่อกลับมาออนไลน์ ตรวจสอบกำลังช่วงเที่ยงเทียบกับขีดจำกัด 10 kW และพิจารณาขยายแผงบางส่วนไปอินเวอร์เตอร์ตัวที่สอง

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1-24 ต.ค.)

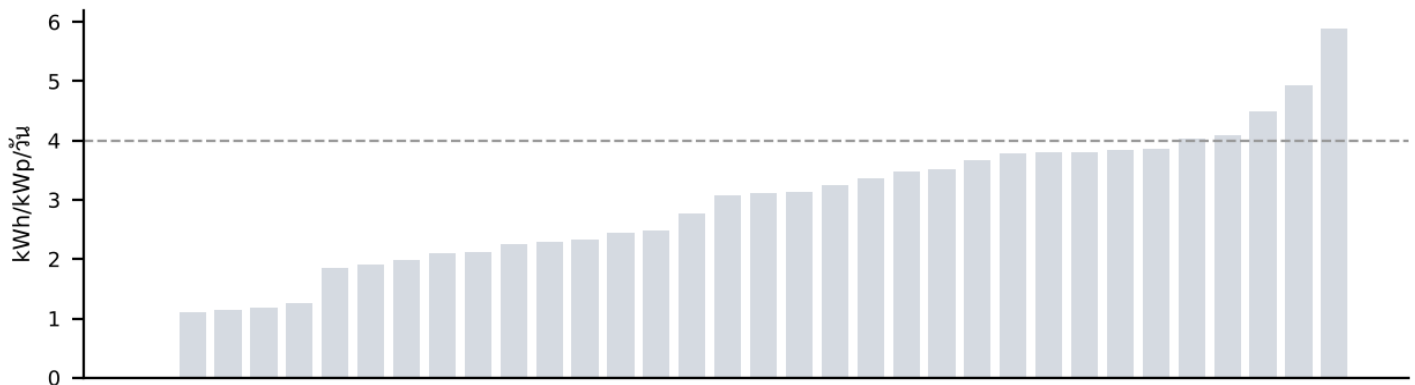

ไม่มีข้อมูลเดือนตุลาคมของระบบนี้ เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaess.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุข้อผิดพลาด