บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ

โอกาสอัปเกรด

รีสอร์ต เชียงราย

เพิ่มแผง 20 kWp · ตรวจมิเตอร์

30.03 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

2911	**4.04**	**67%**	**209.5**	**115**	**0.0**
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

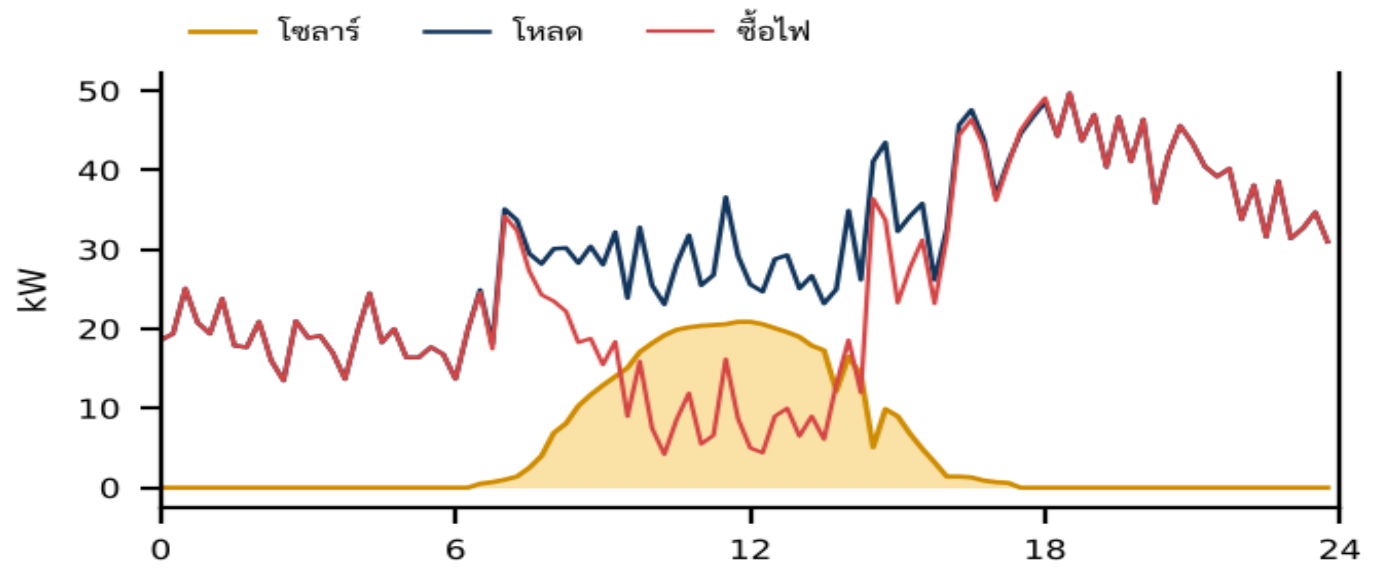

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

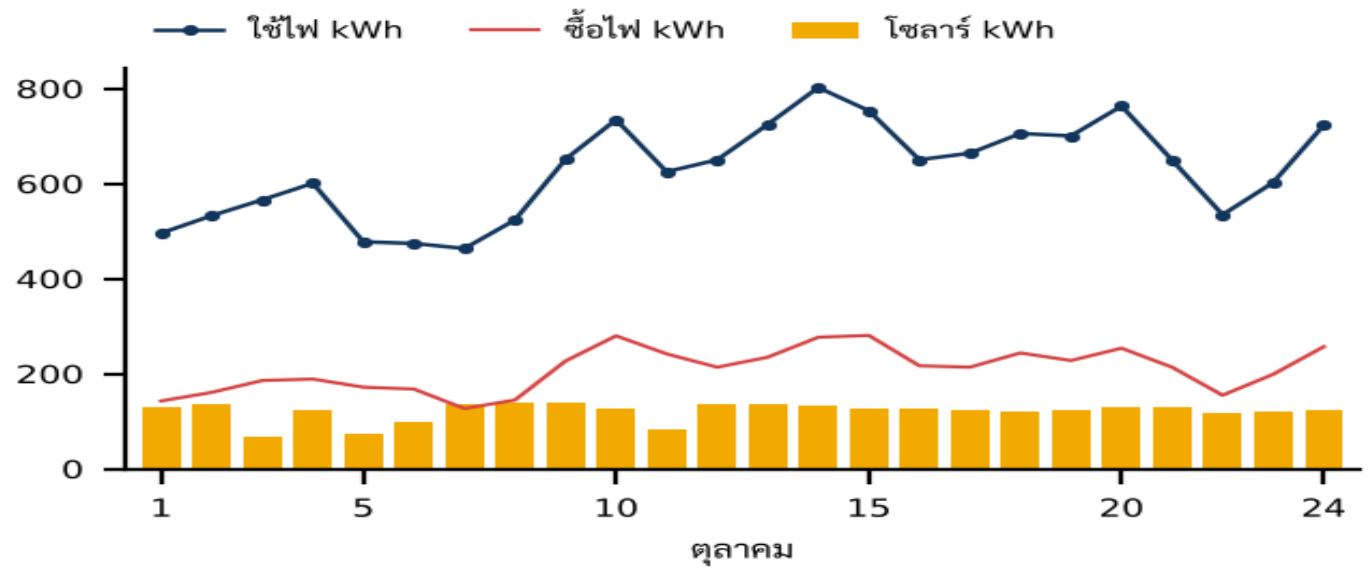

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- โหลดสูงมาก 628 kWh/วัน โซลาร์ 30 kWp ได้ 4.0 kWh/kWp/วัน (ดี) แต่ครอบคลุมเพียงส่วนน้อย
- ตัวเลขมิเตอร์ไม่สอดคล้องกัน: กราฟวันที่ 24 ต.ค. แสดงการซื้อไฟ 30–49 kW ตลอดคืน มากกว่าตัวเลขซื้อไฟรายวัน 210 kWh มาก
- อินเวอร์เตอร์ 50 kW แต่มีแผงเพียง 30 kWp

สิ่งที่ควรทำ

- ตรวจการตั้งค่ามิเตอร์/อัตราส่วน CT ให้รายงานการซื้อไฟและโหลดถูกต้อง
- เพิ่มแผงราว 20 kWp บนอินเวอร์เตอร์ 50 kW เดิม ได้เพิ่มราว 2,400 kWh ต่อเดือน
- ขั้นต่อไปคือแบตสำหรับช่วงพีกตอนค่ำ

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

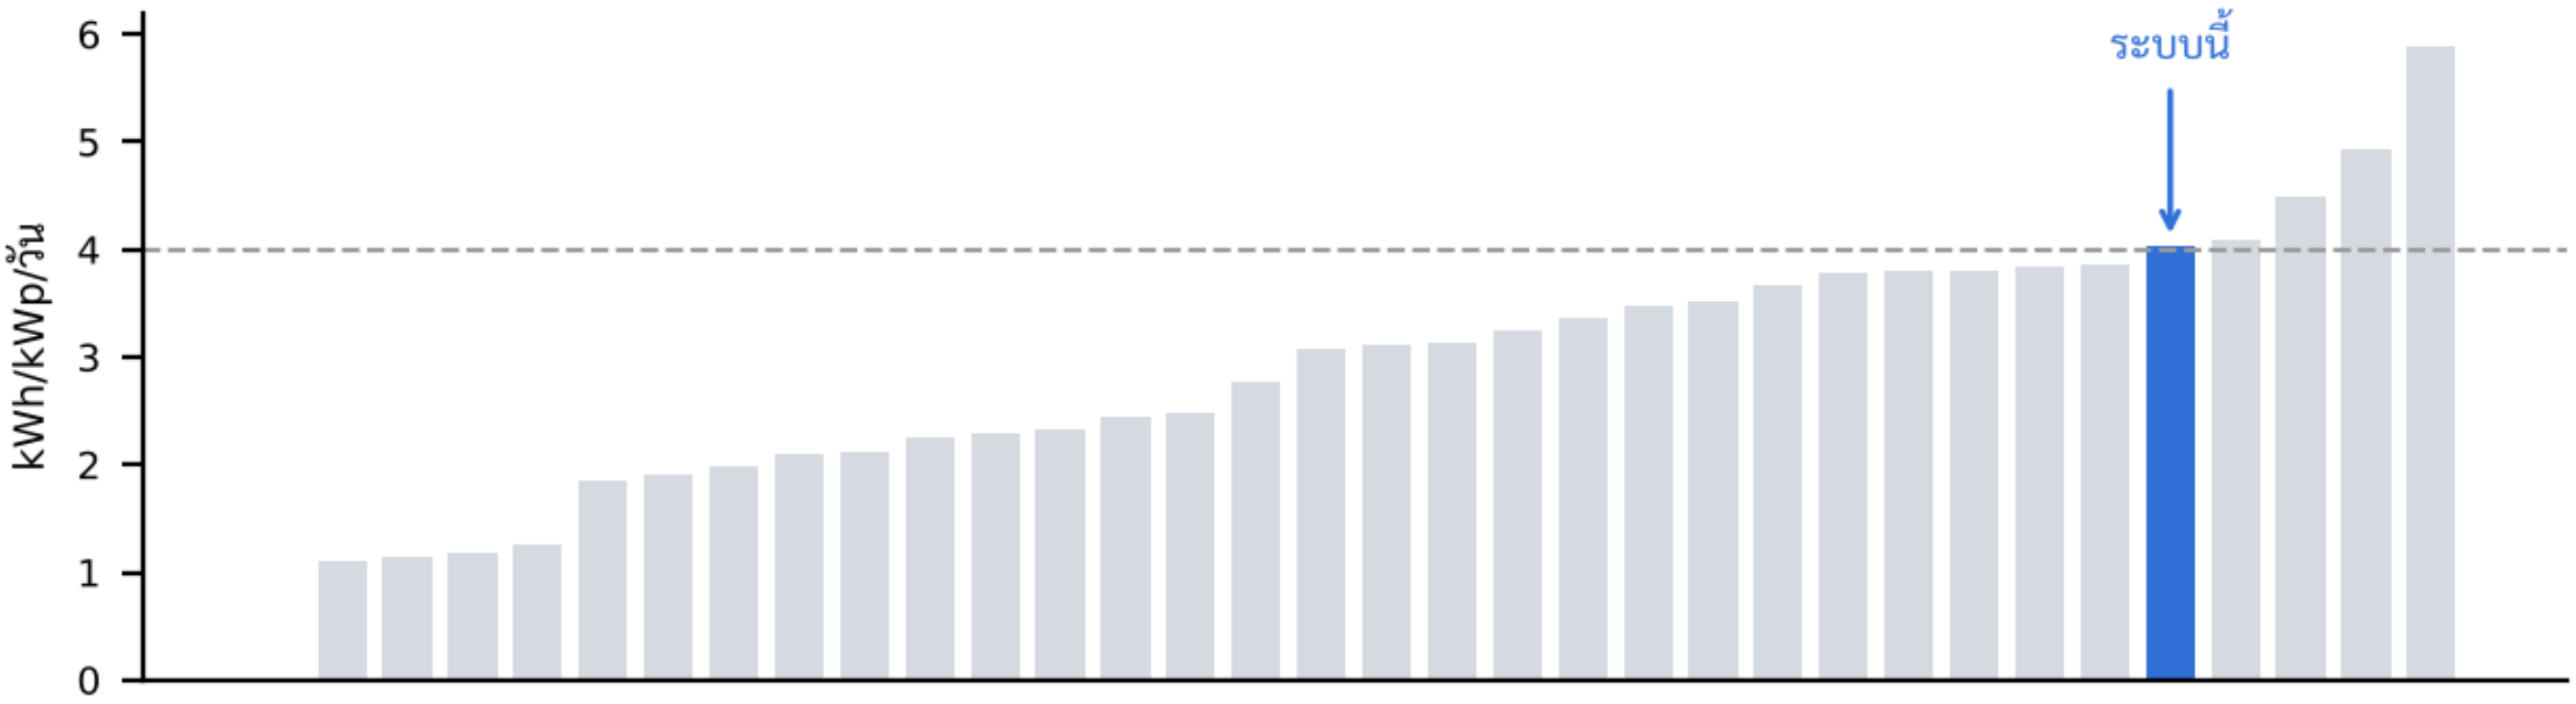

อันดับ 5 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่