

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ

แก้ไขทันที

ร้านอาหาร A ปทุมธานี

24 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบตเตอรี่

แผงราว ⅓ ไม่ผลิตไฟ

1208
kWh โซลาร์


2.10
kWh/kWp/วัน

21%
สัดส่วนโซลาร์

182.1
kWh/วัน ที่ซื้อ


22
kWh ที่ส่งออก

0.0
kWh/วัน จากแบตเตอรี่

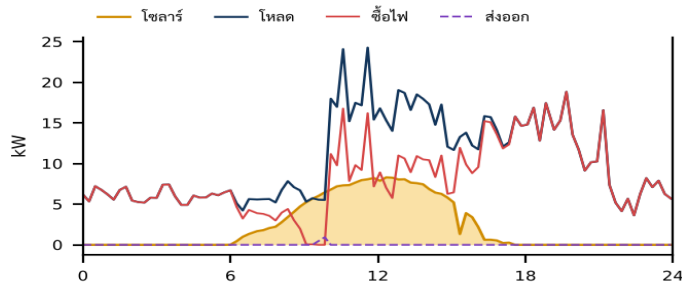

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที
สิ่งที่พบ


- ระบบ 24 kWp แต่วันที่ 24 ต.ค. ได้สูงสุดเพียง 8.3 kW (0.35 kW ต่อ kWp) ขณะที่ร้านซื้อไฟ 15–18 kW ไม่ควรมีอะไรจำกัดแผง
- ผลผลิต 2.1 kWh/kWp/วัน เทียบกับ 3.8–4.0
- ของระบบในภาคกลาง/ภาคเหนือที่คล้ายกัน
- โซลาร์ครอบคลุมเพียง 21% ของโหลดที่สูงมาก (231 kWh/วัน)

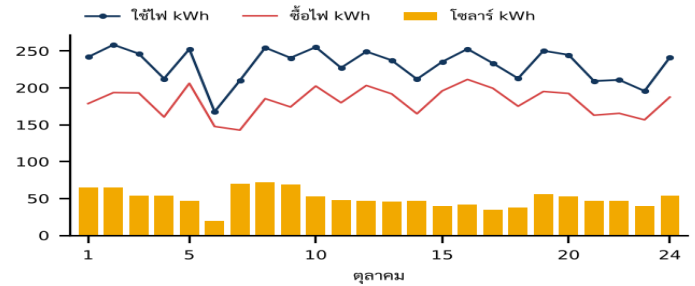

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม
สิ่งที่ควรทำ

- ตรวจสอบทุกสตรึงที่หน้างาน: DC isolator ฟิวส์ ขั้วต่อ MC4 และกระแสนินพุต MPPT น่าจะมีหนึ่งหรือสองสตรึงหลุดหรือหกริป
- คาดว่าเมื่อแก้แล้วจะได้เพิ่มราว 1,300–1,500 kWh ต่อเดือน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

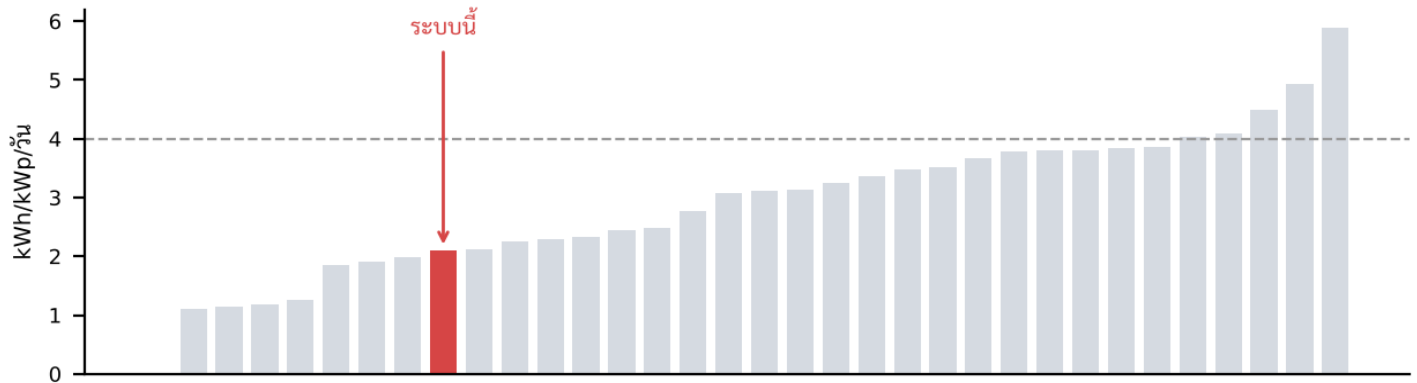

อันดับ 26 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป
แบตเตอรี่หรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaess.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน)
ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่